

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ АСТА

СЕРИИ Д100 ТЕРМОКОМПАКТ

Описание

АСТА Д100 — односедельный клапан прямого действия, предназначен для автоматического поддержания заданного давления рабочей среды, принцип действия которого основан на уравнивании силы упругой деформации настроечной пружины и силы, создаваемой разностью давлений в камерах мембранного привода.

Новая линейка регуляторов ТЕРМОКОМПАКТ была спроектирована для применения в стесненных условиях на объектах жилищно-коммунальных хозяйств (котельные, ЦТП, ИТП) в санитарно-технических системах зданий (отопление, вентиляция, водоснабжение).

Особенности конструкции

- ◆ Модульная конструкция — универсальный клапан, совместимый с различными типами регулирующих блоков
- ◆ Модернизированная конструкция разгрузочной камеры затвора
- ◆ Сниженная величина зоны нечувствительности
- ◆ Разъемное соединение штока регулирующего блока исключает повреждения при транспортировке
- ◆ Полная ремонтпригодность без демонтажа с трубопровода

Опции по запросу

- ◆ Специальная конструкция регулирующих блоков (различные мембраны, широкие диапазоны настроек и т. д.)
- ◆ Нестандартные значения Kvs
- ◆ Мягкое уплотнение затвора





Технические характеристики

Номинальный диаметр DN	15–200	Зона нечувствительности	Не более 2,5% от верхнего предела настройки по ГОСТ 11881-76
Условное давление PN	25 бар для DN 15–80 16 бар для DN 100–200	Зона пропорциональности	Не более 6% от верхнего предела настройки по ГОСТ 11881-76
Температура рабочей среды	От -30°C до 150 °C	Положение безопасности	Нормально-открытое / нормально-закрытое
Рабочая среда	Вода, гликоли, а также другие среды, совместимые с материалами конструкции регулятора	Компенсация давления	Разгруженный по давлению
Диапазон давления настройки	0,4–2,0 бар – красная пружина 1,0–8,0 бар – желтая пружина 4,0–12 бар – две пружины	Отбор импульса рабочей среды	Внешний
Пропускная способность клапана, Kvs	4,0–125 м³/ч	Тип присоединения	Фланцевый по ГОСТ 33259-2015, исп. В
Класс герметичности	VI по ГОСТ 9544-2015 (уплотнение по затвору EPDM/PTFE) III по ГОСТ 9544-2015 (уплотнение по затвору «металл-металл»)		

Спецификация материалов

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун ВЧ40
2	Крышка	Сталь 25
3	Седло	Нержавеющая сталь 20Х13
4	Плунжер	Нержавеющая сталь 20Х13
5	Втулка	Нержавеющая сталь 20Х13
6	Шток нижний	Нержавеющая сталь 20Х13
7	Муфта	Нержавеющая сталь 20Х13
8	Крышка нижняя	Серый чугун СЧ25
9	Крышка верхняя	Серый чугун СЧ25
10	Муфта	Нержавеющая сталь 20Х13
11	Шток привода нижний	Нержавеющая сталь 20Х13
12	Шток привода верхний	Нержавеющая сталь 20Х13
13	Мембрана	EPDM
14	Пружина большая (желтая)	Сталь 60С2А
15	Пружина малая (красная)	Сталь 60С2А
16	Уплотнение корпуса	Графлекс
17	Уплотнение штока	PTFE / EPDM
18	Уплотнение плунжера	PTFE

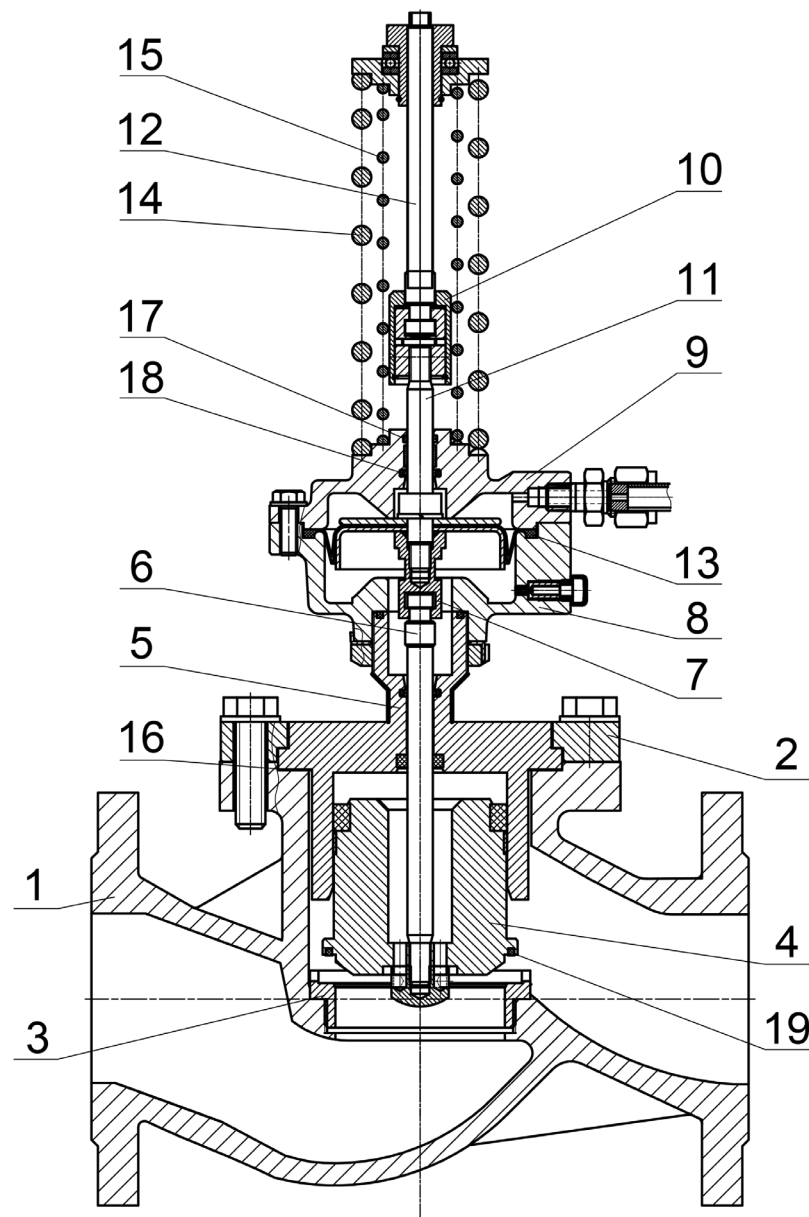

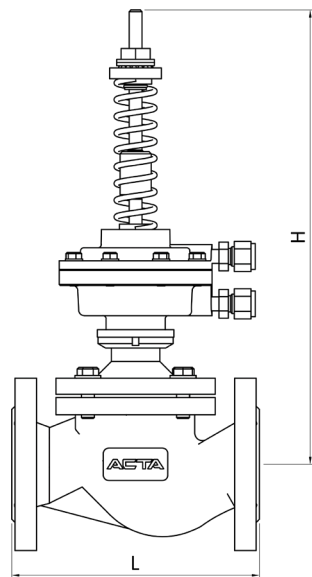

Массогабаритные характеристики и значения пропускной способности

DN	L, мм	H, мм	Масса, кг	Kvs, м³/ч
15	130	403	8	4,0; 2,5
20	150	398	9	5,0; 4,0; 2,5
25	160	407	10	8,0; 6,3; 4,0
32	180	417	11	16; 8,0; 6,3
40	200	428	13	25; 16; 8,0
50	230	422	15	32; 25; 16
65	290	427	20	50; 32; 25
80	310	466	25	80; 50; 32
100	350	474	39	125; 80; 50
125	По запросу			
150				
200				

Функциональные особенности регулирующих блоков

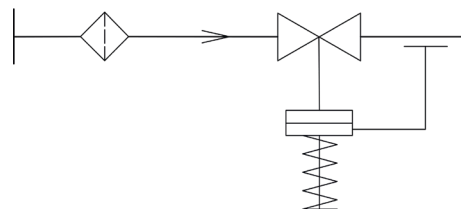


Схема подключения регулятора давления
«после себя» — РПС



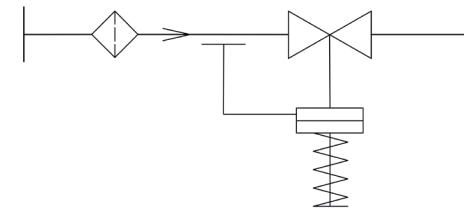



Схема подключения регулятора давления
«до себя» — РДС

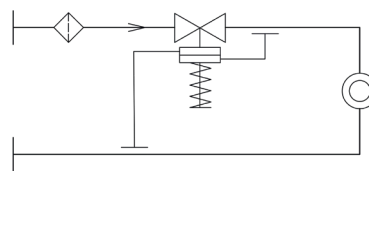


Установка регулятора на подающем
трубопроводе — РПД(НО)

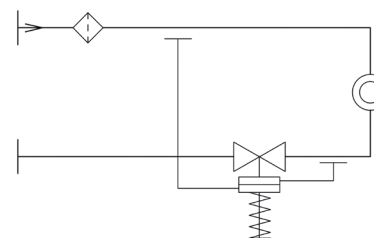


Установка регулятора на обратном
трубопроводе — РПД(НО)

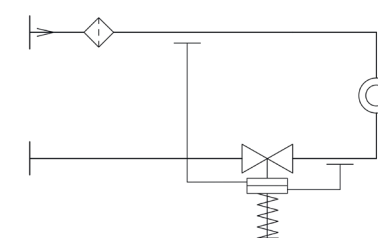

Установка регулятора на обратном
трубопроводе — РПД(НЗ)

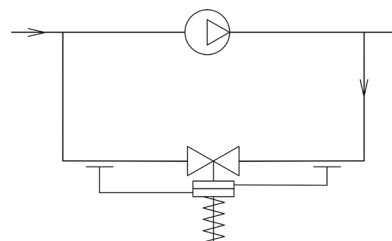

Установка регулятора на байпасе насоса —
РПД (НЗ)

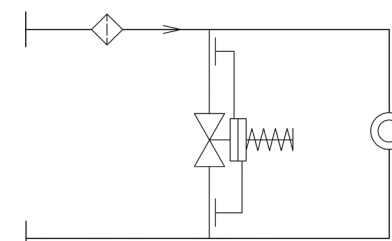

Установка регулятора на перемычке —
РПД (НЗ)

Примечание:

1. по запросу доступны нестандартные значения Kvs;

2. при установке регулирующих блоков РДС и РПД(НЗ) высота регулятора увеличивается на ~50 мм.

Маркировна кланапа

Маркировка: АСТА Д 1 2 3 – С М – 2 – IV / РПС – 1 – Рн (0,4–2,0)

АСТА Д 1 2 3 -С М - 2 - IV / РПС - 1 - РН (0,4-2,0)

Д	1	2	3	-С	М	-	2	-	IV	/	РПС	-	1	-	РН	(0,4-2,0)
---	---	---	---	----	---	---	---	---	----	---	-----	---	---	---	----	-----------

1	2	3	-C	M	-	2	-	IV / РПС	-	1	-	РН (0,4-2,0)
---	---	---	----	---	---	---	---	----------	---	---	---	--------------

2 3 -C M - 2 - IV / РПС - 1 - РН (0,4-2,0)

3 -С М - 2 - IV / РПС - 1 - Рн (0,4-2,0)

-С	М	-	2	-	IV / РПС	-	1	-	РН (0,4-2,0)
----	---	---	---	---	----------	---	---	---	--------------

М – 2 – IV / РПС – 1 – Рн (0,4–2,0)

– 2 – IV / РПС – 1 – Рн (0,4–2,0)

2 - IV / РПС - 1 - РН (0,4-2,0)

– IV / РПС – 1 – РН (0,4–2,0)

IV / РПС – 1 – РН (0,4–2,0)

РПС **–** **1** **–** **РН** **(0,4–2,0)**

– 1 – PH (0,4–2,0)

1 - PH (0,4-2,0)

– PH (0,4–2,0)

P_H (0,4–2,0)

$(0, 4-2, 0)$

)

Торговая марка

Тип оборудования

Регулятор давления

Тип конструкции

Базовый одноступенчатый

Материал корпуса

Высокопрочный чугун

Тип присоединения

Фланцевый (исп. уплотнительной поверхности, не указывать для исп. В)

Уплотнение штока

Сальник

Уплотнение затвора

Металл-металл
PTFE

Тип затвора

Разгруженный по давлению

Класс герметичности затвора

VI

11

Тип регулирования

После себя

До себя

Перепада давления

Размер мембраны

Малая

Большая

Диапазон настройки, бар

...

DN	50	PN	25	T	150	Kvs	40	Л	
									... Номинальный диаметр, DN
									... Условное давление, PN
									... Максимальная температура рабочей среды, T _{max} , °C
									... Пропускная способность Kvs, м³/ч
									Пропускная характеристика
								Л	Линейная

ПРИМЕР ЗАКАЗА: АСТА Д123-СМ-2-IV/РПС-1-(0,4-2,0) DN50 PN25 Tmax150°C Kvs40Л